


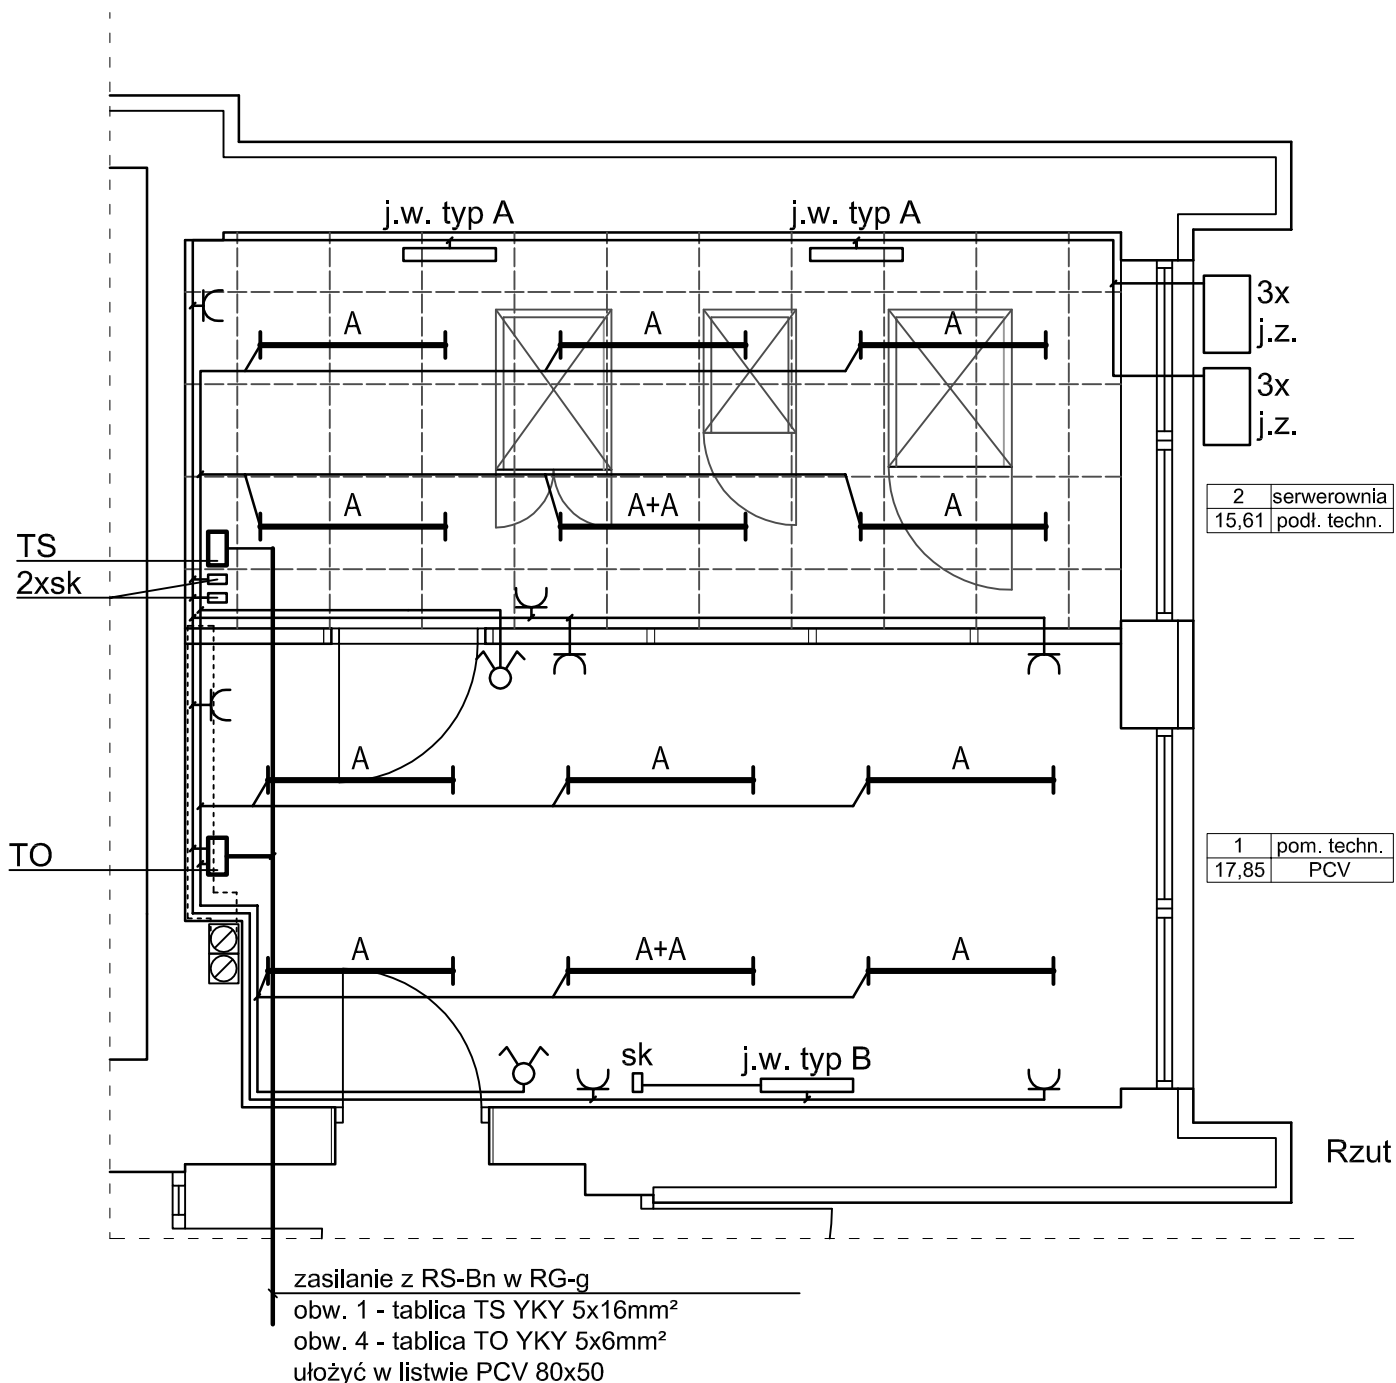

OZNACZENIA:

- j.w. typ A
jednostka wewnętrzna klimatyzatora 7,1kW
- j.w. typ B
jednostka wewnętrzna klimatyzatora 5,0 kW
- j.z.
jednostka zewnętrzna klimatyzatora
- sk
sterownik urządzeń klimatyzacji
- A
oprawa typ TCS 2x36W, Philips lub równoważne
- A+A
oprawa typ TCS 2x36W, z modulem awaryjnym, Philips lub równoważne

UWAGI:

- Jednostki zewnętrzne klimatyzacji montowane na elewacji zewnętrznej pod oknem pomieszczenia, 30cm od terenu.
- Instalację oświetlenia i gniazd wtyczkowych ułożyć p/t, osprzęt p/t.
- Skropliny z jednostek wewnętrznych klimatyzacji odprowadzić do kanalizacji.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

SZYBKE WYŁĄCZANIE
ZASILANIA

PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Marek Roszkowski
70-022 Szczecin, ul. Budziszyńska 51/9a

Obiekt	Przebudowa - adaptacja pomieszczenia w budynku "M" na serwerownię		
Adres	71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4, dz. nr 3/38, obręb 2036		
Inwestor	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Arkońska 4 71-455 Szczecin	upr. bud. nr	podpis
Opracowanie	mgr inż. MARCIN TRZEPAŃSKI		
Projektant Autor projektu	inż. LUCYNA NIEMCEWICZ	231/Sz/86	
Branża	ELEKTRYCZNA	01.2012 r.	skala
Nazwa rys.	Plan instalacji elektrycznych oświetlenia, gniazd wtyczkowych, klimatyzacji		1:50
2			